


ПАСПОРТ

Корпус карманного фильтра К

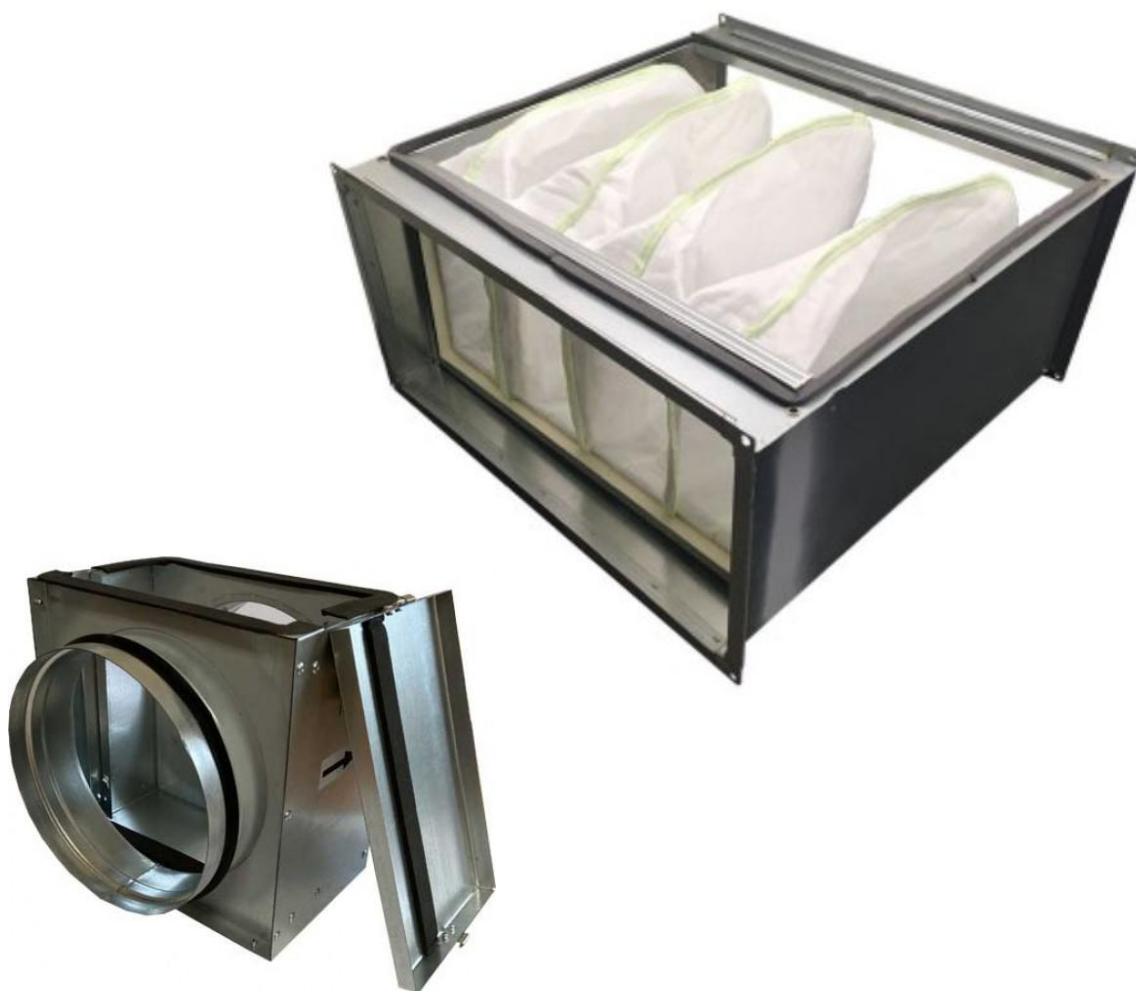

Введение


Настоящий документ содержит в себе информацию, которая в соответствии ГОСТ 2.610-2006 должна быть отражена в таких документах как: «Руководство по эксплуатации», «Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия», «Формуляр» и «Паспорт».

Описание и работа изделия

Фильтр состоит из корпуса и фильтрующего элемента. Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка для обслуживания крепится к корпусу винтами или специальными замками. Фильтрующие элементы в комплект корпуса не входят - заказываются отдельно. Фильтры устанавливаются в направляющие, поэтому легко извлекаются при замене. Фильтрующие вставки выполнены в виде мешочных карманов из синтетического волокна с классом очистки G4.


Корпуса изготавливаются как в стандартном варианте (рекомендуемо для классов очистки M5 и более), так и в компактном исполнении (длиной 200 мм) - для класса G4

Габаритные размеры корпуса карманного фильтра К для прямоугольного канала

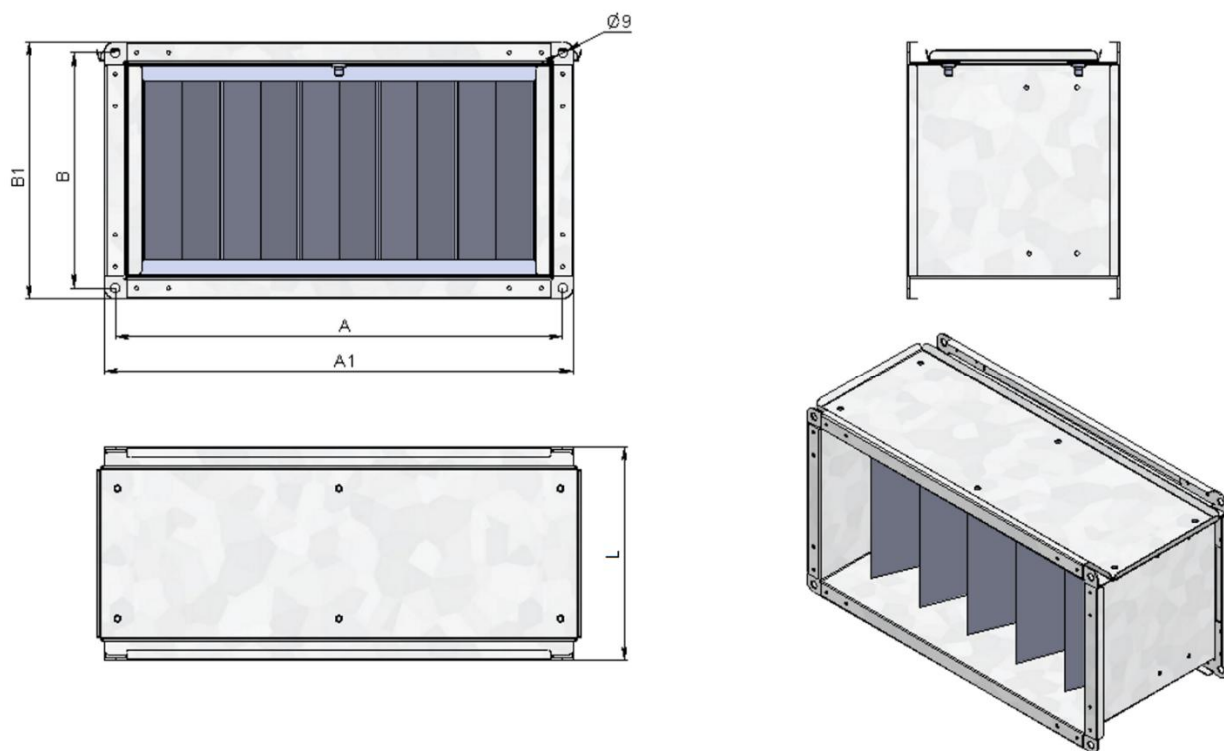

Модель	A, мм	B, мм	A1, мм	B1, мм	L (компактного), мм	L (стандартного), мм
K- 4020	420	220	440	240	200	500
K- 5025	520	270	540	290	200	530
K- 5030	520	320	540	340	200	560
K- 6030	620	320	640	340	200	640
K- 6035	620	370	640	390	200	715
K- 7040	730	430	760	460	200	785
K- 8050	830	530	860	560	200	880
K-10050	1030	530	1060	560	200	880

Габаритные размеры корпуса карманного фильтра К для круглого канала

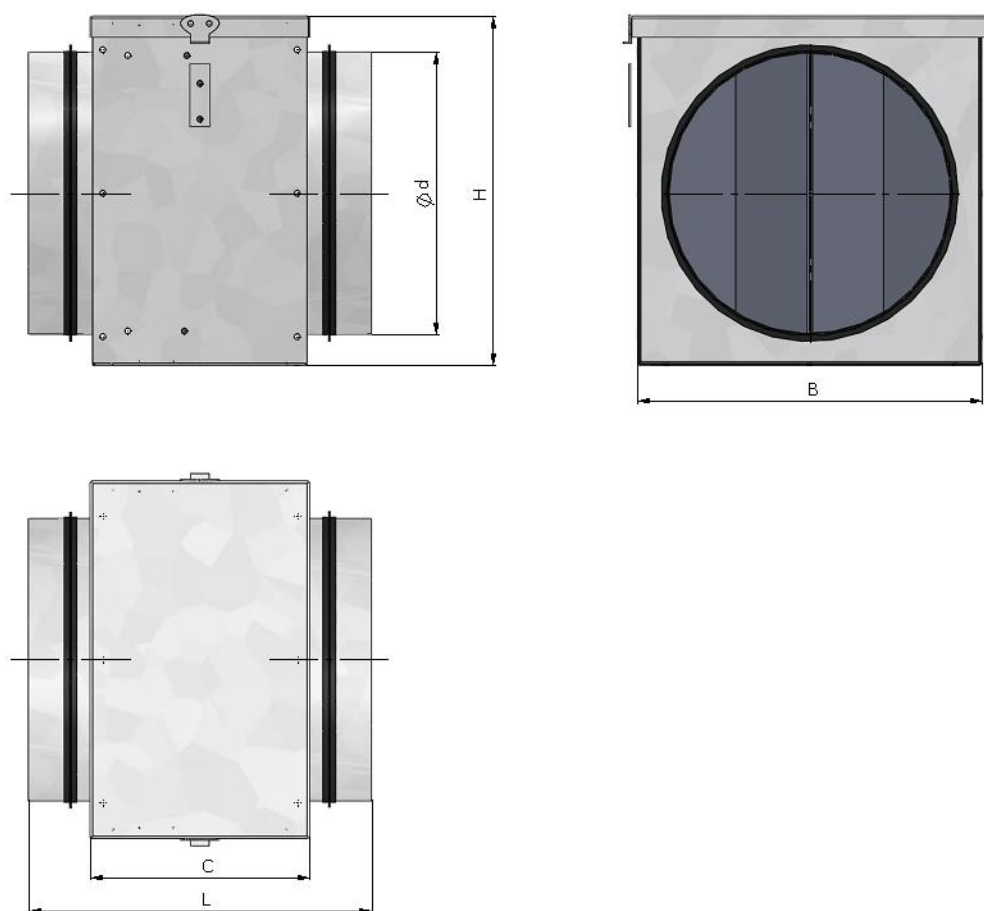

Модель	d, мм	B, мм	H, мм	С (ком- пакт- ного), мм	L (ком- пакт- ного), мм	С (стан- дарт- ного), мм	L (стан- дарт- ного), мм
K- 100	100	200	204	150	240	450	490
K- 125	125	200	204	150	240	450	490
K- 160	160	200	204	150	240	450	490
K- 200	200	241	245	150	240	560	500
K- 250	250	300	304	150	240	520	560
K- 315	315	341	345	150	240	570	610

Условное обозначение:

Корпус карманного фильтра К

K4- 6035

35 – высота сечения, см (или диаметр, мм)
 60 – ширина сечения, см
 4 – класс фильтрации
 К – карманный фильтр

Монтаж

Монтаж может производиться под любым углом. Для класса фильтрации G4 рекомендуется выбирать начальное сопротивление 30-35 Па, а конечное – 200 Па.

Хранение и транспортировка

Корпус фильтра транспортируются отдельно от фильтрующей вставки. Фильтрующая вставка устанавливается в корпус после окончания монтажа. Фильтры консервации не подвергаются.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования вышеуказанным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня отгрузки. Гарантийный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического технического обслуживания специалистами завода-изготовителя или аккредитованной производителем организацией.

Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании вентиляционного оборудования.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в результате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и эксплуатации оборудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе управления или в случае вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем.

В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в форме рекламации <https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis> и отправить вместе с копией данного паспорта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до сервис-центра оплачиваются заказчиком.

При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе запросить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а также документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ и эксплуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может свидетельствовать о нарушениях в ходе данных этапов.

В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным данным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организует демонтаж и доставку устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования.

Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления акта о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости проведения дополнительного обследования.

Свидетельство о приемке

Корпус _____ соответствует действующим техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата «__» _____ 20__ г

Подпись ОТК _____
М.П.