


ПАСПОРТ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ N для круглого сечения (в компактном корпусе)

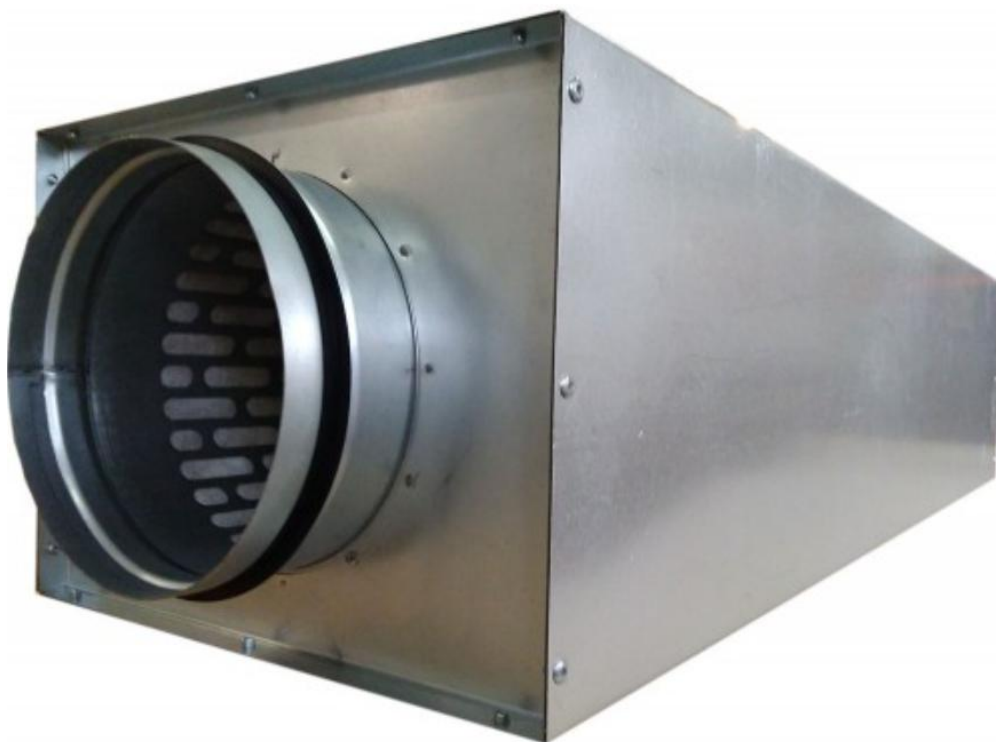

Описание:

Глушители предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, кондиционерами, воздухорегулирующими устройствами, а также шума, возникающего в элементах воздуховодов и распространяющегося по ним.

Конструкция:

Изготавливается из оцинкованной листовой стали с применением звукопоглощающего материала. Соединение деталей корпуса производится с помощью точечной или шовной сварки. Углы обработаны герметиком. Корпус выполнен прямоугольного сечения для размещения в ограниченных пространствах.




Установка:

Монтаж может производиться под любым углом, при помощи ниппельного соединения.

Условное обозначение:


Шумоглушитель N 6- 125 239x181

239x181 – ширина x высота корпуса, мм
125 – номинальное подключение, мм
6 – длина шумоглушителя, дм
N– шумоглушитель

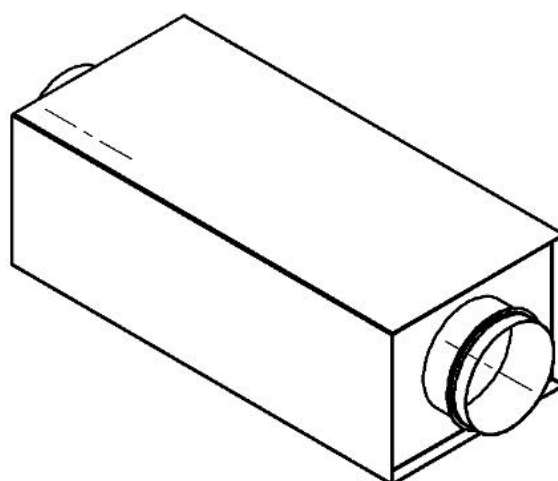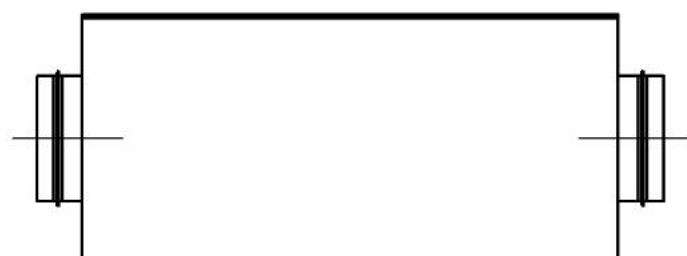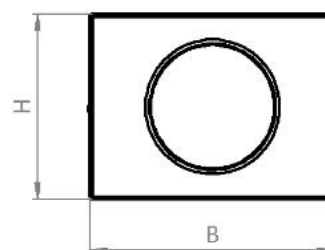

Габаритные размеры и шумоподавление шумоглушителя N для круглого канала

Ød	B	H	L	Вес	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
100	210	158	600	4,2	6	11	11	21	39	47	27	17
125	239	181	600	5,0	7	8	10	19	33	37	21	13
160	275	218	600	6,1	6	6	9	16	27	23	13	10
200	328	254	600	7,3	6	5	8	15	23	17	9	7
250	390	308	600	9,0	6	4	7	14	19	13	7	6
315	453	372	600	11,0	3	3	6	12	16	9	5	5
100	210	158	900	6,7	10	16	23	37	48	49	45	31
125	239	181	900	7,9	10	13	20	34	51	50	38	21
160	275	218	900	9,5	9	11	19	32	49	47	27	18
200	328	254	900	11,4	9	8	14	26	43	32	18	13
250	390	308	900	14,0	8	6	12	26	36	24	13	12
315	453	372	900	17,0	6	5	10	22	30	15	9	9

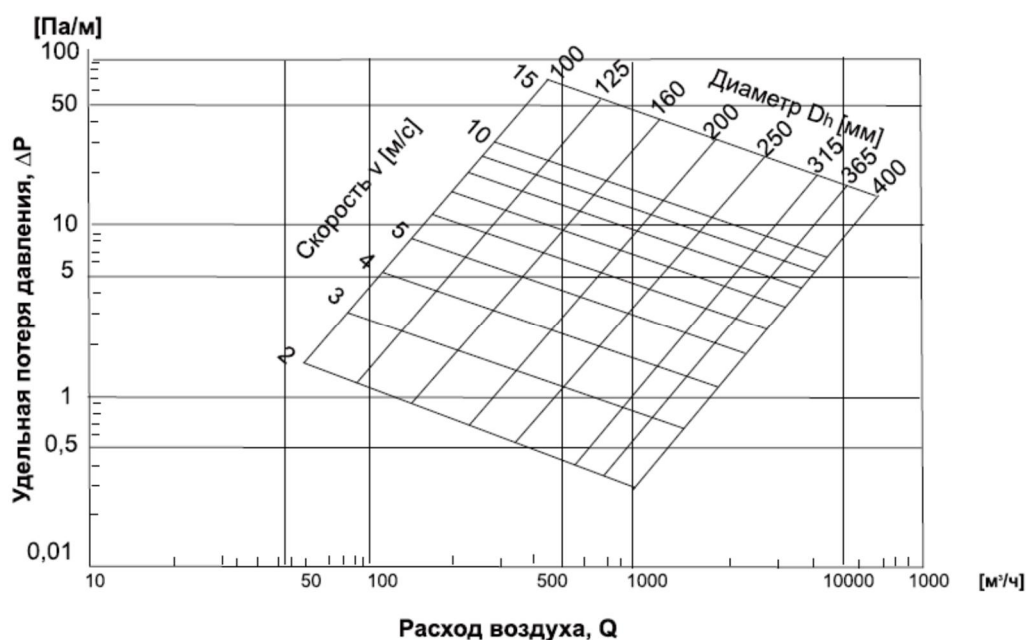

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик оборудования вышеуказанным значениям. На данное устройство гарантийный срок составляет 2 года со дня отгрузки. Гарантийный срок может быть расширен до 5 лет при проведении периодического технического обслуживания специалистами завода-изготовителя или аккредитованной производителем организаций.

Гарантийные обязательства выполняются только при обязательном техническом обслуживании вентиляционного оборудования.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы, вышедшие из строя в результате несоблюдения условий: транспортировки, монтажа, наладки, модификации и эксплуатации оборудования, а также если оборудование подключается не к штатной системе управления или в случае вмешательства в конструкцию без согласования с заводом изготовителем.

В случае обнаружения неисправности устройства, следует составить описание неисправности в форме рекламации <https://progress-nw.ru/garantiya-i-servis> и отправить вместе с копией данного паспорта и отчетом о запуске в сервис-центр. Услуги по транспортировке неисправных узлов до сервис-центра оплачиваются заказчиком.

При рассмотрении рекламации и проведении диагностики неисправности сервис-центр вправе запросить дополнительную информацию о характере неисправности (фотографии элементов, а также документацию, подтверждающую окончание монтажа, проведение пуско-наладочных работ и эксплуатации на надлежащем уровне). Отказ от выдачи такого рода документации может свидетельствовать о нарушениях в ходе данных этапов.

В случае невозможности принятия решения о причинах неисправности по предоставленным данным в течение пяти рабочих дней, Покупатель за свой счёт, организывает демонтаж и доставку устройства в сервисный центр для дальнейшего обследования.

Срок выдачи технического заключения составляет 10 (десять) рабочих дней после составления акта о поступлении в ремонт. Срок выдачи заключения может быть продлен при необходимости проведения дополнительного обследования.

Модель _____

Подпись ОТК _____

Дата «__» _____ 20__ г

М.П.